

Milan Vladyka
bez názvu 58
34561 Hlohová

naše značka
5001562413

vyřizuje
Renáta Korandová

datum
31.08.2017

Věc:

HLOHOVÁ, technická vybavenost pro výstavbu RD - 2. etapa

K.ú. - p.č.: Hlohová

Stavebník: Jiří Čapek, bez názvu 58, 34561 Hlohová

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko se vztahuje výhradně k části stavby: "SO 301 Splašková kanalizace, SO 310 Dešťová kanalizace, SO 320 Vodovod"

TOTO STANOVISKO NENÍ MOŽNO POUŽÍT PRO POVOLENÍ STAVBY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (např. plynovod, plynovodní přípojky). Pro ostatní neplynárenské stavby je toto stanovisko možné použít pro veřejnoprávní projednání stavby, při splnění níže uvedených podmínek. Napojení na zemní plyn musí být provedeno dle projektové dokumentace schválené naším samostatným stanoviskem. Kontakt na odpovědného pracovníka naleznete na internetové adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

K PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACI SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- STL plynovod d63/PE a STL plynovodní přípojky PE
- STL plynovod a plynovodní přípojky ve výstavbě, stavebník: Obec Hlohová

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

Při realizaci požadujeme dodržet následující podmínky:

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Zemní práce v prostoru ochranného pásma STL plynovodu a plynovodních přípojek budou prováděny ručně.

- Obrisy kanalizačních, vodovodních šachet, uličních vpustí, zemních hydrantů budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu STL plynovodu a plynovodních přípojek.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,

nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001562413 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420377097732
renata.korandova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

◀ Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001562413 ze dne 31.08.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Čapek, bez názvu 58, 34561 Hlohová. K.ú.: Hlohová.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	NTL/STL/VTU/				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Čapek, bez názvu 58, 34561 Hlohová, K.ú.: Hlohová.

KATASTR
PARCELNÍ ČÍSLO
877/2
DRUH POVRCHU
VZDALENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET


SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
NEUPRAVENÝ TERÉN
50.00
35.00
51
SŠ2

SMĚROVÉ POMĚRY

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

MĚŘITKA 1:1000/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PLODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

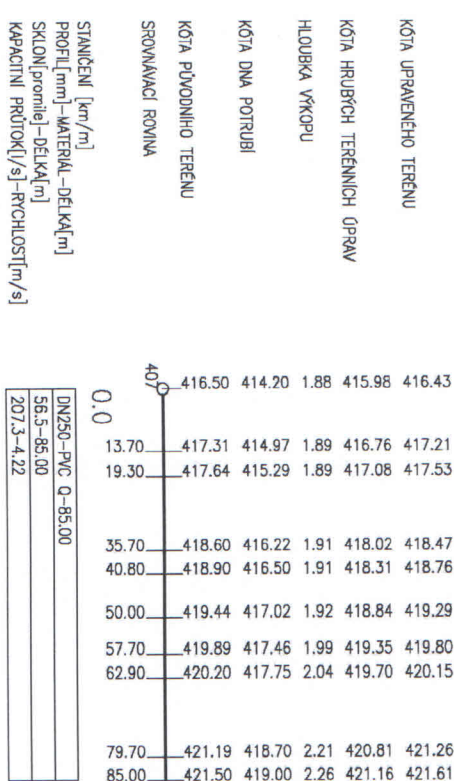


DOP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. ŠLEMEMENOVÁ TOMÁŠ
Ing. ŠLEMEMENOVÁ T.	ŠLEMEMENOVÁ B.	HUSOVÁ 606, BLOKOVCE
INVESTOR:	OBEC HLOHOVÁ, HLOHOVÁ 58, STÁNKOV	Projektoval a inženýrská činnost
AMCE:	HLOHOVÁ, TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO	Číslo: 64871061
VÝSTAVBU RD - 2. ETAPA	PODELNÝ PROFIL	STUPEŇ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	SPR+DPS	DATUM
	02/2017	MĚŘITKO
	1:1000/100	Č. ZÁK.
	PŘÍLOHA č.:	PARÉ č.:
	D.1.1.2	

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívána bez písemného souhlasu zpracovatele.

HLOHOVA - OBYTNÁ		
877/2		
NEUPRAVENÝ TERÉN		
49,00	35,00	
SL. DŠ	DŠ1	DŠ2

MĚŘÍTKA 1:1000/100

1000

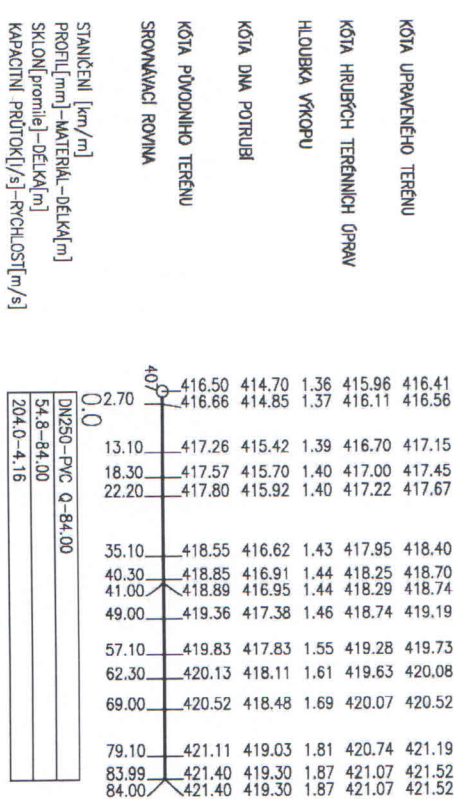

ODP. PROJEKTANT: Ing. ŠLEMEMDA T. <i>[Signature]</i>	VYPRACOVAN: ŠLEMEMDOVÁ B. <i>[Signature]</i>	Ing. ŠLEMEMDA TOMÁŠ HUSOVA 606, BLOKOVÉ PROJEKTOVÁ A MĚŘENÍ VÝMĚR IČO: 64871061
INVESTOR: OBEC HLHOTOVÁ, HLHOTOVÁ 58, STAŘKOV		
AKCE: HLHOTOVÁ, TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO VYSTAVBU RD – 2. ETAPA	STUPEŇ DŠP+OPS	DATUM 02.12017
MAŽEV PŘÍLOHY: PODELNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE	MĚŘÍTKO 1:1.000/1.00	Č. ZAK. PŘÍLOHA č.: D.1.1.3
	PANE č.:	

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívána bez písemného souhlasu zpracovatele.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Čapek, bez názvu 58, 34561 Hlohová. K.ú.: Hlohová.


KATASTR
PARCELNÍ ČÍSLO
DRUH POKRCHU
VZDL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLYCH BODŮ

HLOHOVÁ – OBRTNÁ ZÓNA	
877/2	
ODSTRANĚNÁ ORNICE 0,45m	
87.00	NEUPRAVENÝ TERÉN
VB1	
VB2	
NH	

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

PODELNÝ PROFIL VODOVODU

MĚŘITKA 1:1000/100

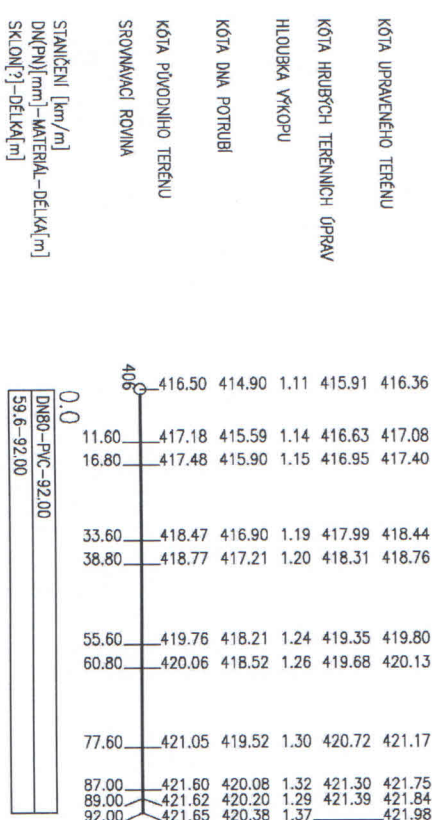

ODP. PROJEKTANT:	INVESTOR:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:
Ing. ŠLEMENDA T.	OBEC HLOHOVÁ, HLOHOVÁ 58, STÁNKOV	ŠLEMENDOVÁ B.	Ing. ŠLEMENDA TOMÁŠ
			HUSOVÁ 606, BLOKCE
			Projektová a inženýrská činnost
			IČO: 64871061
AKCE:		STUPĚŇ:	DSP-LDP-S
HLOHOVÁ, TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO		DATA:	02/2017
VÝSTAVBU RD – 2. ETAPA		MĚŘITKO:	1:1000/100
		Č. ZÁK.	
NÁZEV PŘÍLOHY:		PŘÍLOHA Č.:	PAGE Č.:
PODELNÝ PROFIL		D.1.1.4	
VODOVODU			

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dle využití bez písemného souhlasu zpracovatele.

